



Wołomin, dnia 19.03.2025 r.

Dot.: przetargu na „Remont sieci wodociągowej (metoda bezwykopowa) w ul. Nalkowskiego w Wołominie” – DI/4/2025.

## PYTANIA

1. Niektóre z wymaganych wykopów technologicznych zlokalizowane będą w pasie drogowym dróg gminnych włączając w to jezdnie i skrzyżowania. Na prowadzenie prac w tych miejscach konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Do wymaganego wniosku konieczne będzie sporządzenie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. Czy Zamawiający dysponuje takim opracowaniem, czy też wykonanie go leży po stronie Wykonawcy?
2. Na potrzeby przełączenia przyłączy wodociągowych potrzebne będzie wykonanie by-passu w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości zaopatrzenia w wodę przez dłuższy okres. Czy materiał i armatura na by-pass mieszczą się w zakresie §5 ust.1 pkt 1) wzoru umowy (dostarczenie przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do realizacji zadania)?
3. Czy Zamawiający może sprecyzować §5 ust.1 pkt 1) wzoru umowy w szczególności, czy Zamawiający dysponuje enumeratywnym zestawieniem rzeczowym tychże materiałów? Czy w ramach tych materiałów mieszczą się również materiały drobne typu uszczelki, śruby, podkładki?
4. Do realizacji zadania – na potrzeby odtworzenia nawierzchni - niezbędne są również kruszywa, masa asfaltowa, cement, beton, ziemia urodzajna, krawężniki itd. Czy ten asortyment mieści się również w zakresie §5 ust.1 pkt 1) wzoru umowy?
5. Część z przewidzianych do remontu odcinków sieci jest zbyt krótka, żeby zastosować efektywnie metodę krakingu statycznego i kwalifikuje się do wymiany metodą odkrywkową, np.:

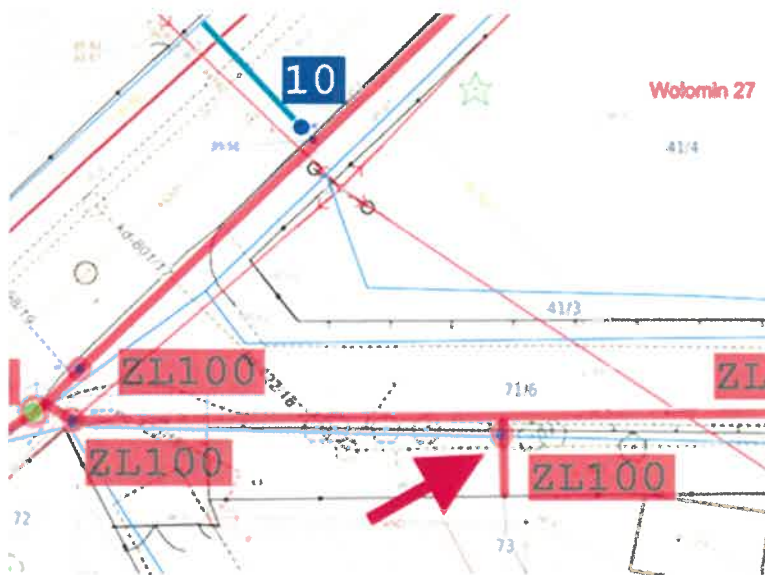

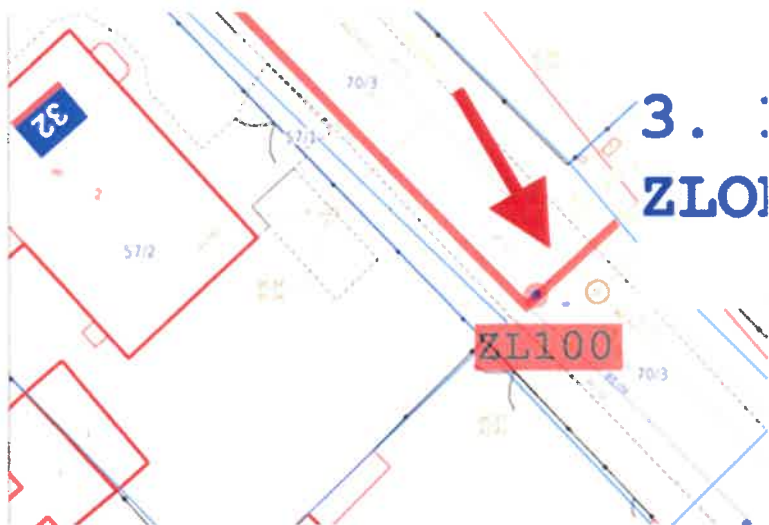

Czy w tego typu przypadkach Zamawiający dopuści remont sieci metodą odkrywkową?

6. Mając na uwadze okoliczności opisane w pyt. nr 1 i 2, uwzględniając czas na zgrzanie by-passu, konieczny pobór próbek i jego płukanie stwierdzamy, że zapisany w SWZ 30-dniowy termin na wykonanie prac jest stanowczo zbyt krótki. Opierając się na doświadczeniu z analogicznych realizacji sugerujemy wydłużenie tego terminu do 6 miesięcy.
7. Zapisana w §10 ust.1 lit. a) i b) wzoru umowy wysokość kar umownych jest naszym zdaniem zbyt wysoka. Prosimy o zmianę wartości do poziomu 0,1%.
8. Uważamy, że czas potrzebny na sporządzenie rzetelnej oferty powinien zostać wydłużony. Prosimy uprzejmie o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.03.2025 r.

## ODPOWIEDZI

1. Zamawiający dany zakres, przejmuje na siebie.
2. Materiał dotyczy tylko i wyłącznie sieci remontowanej. Maksymalny czas braku wody zgodnie z OPZ do 12 godzin. Zamawiający dopuszcza wykonanie fragmentami i od razu przełączenie klientów.
3. Wszelki materiał po stronie Zamawiającego. Wykonawca w przypadku prac budowlano-montażowych winien na bieżąco kontaktować się z Zamawiającym.
4. Zgodnie z zapisami OPZ – teren jest terenem budowy, droga gruntowa.
5. TAK, po wcześniejszym uzgodnieniu.
6. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia realizacji prac w terenie.
7. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
8. Termin składania ofert pozostawia bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski